



PLANTA BAIXA - CLIMATIZAÇÃO  
ESC: 1/50

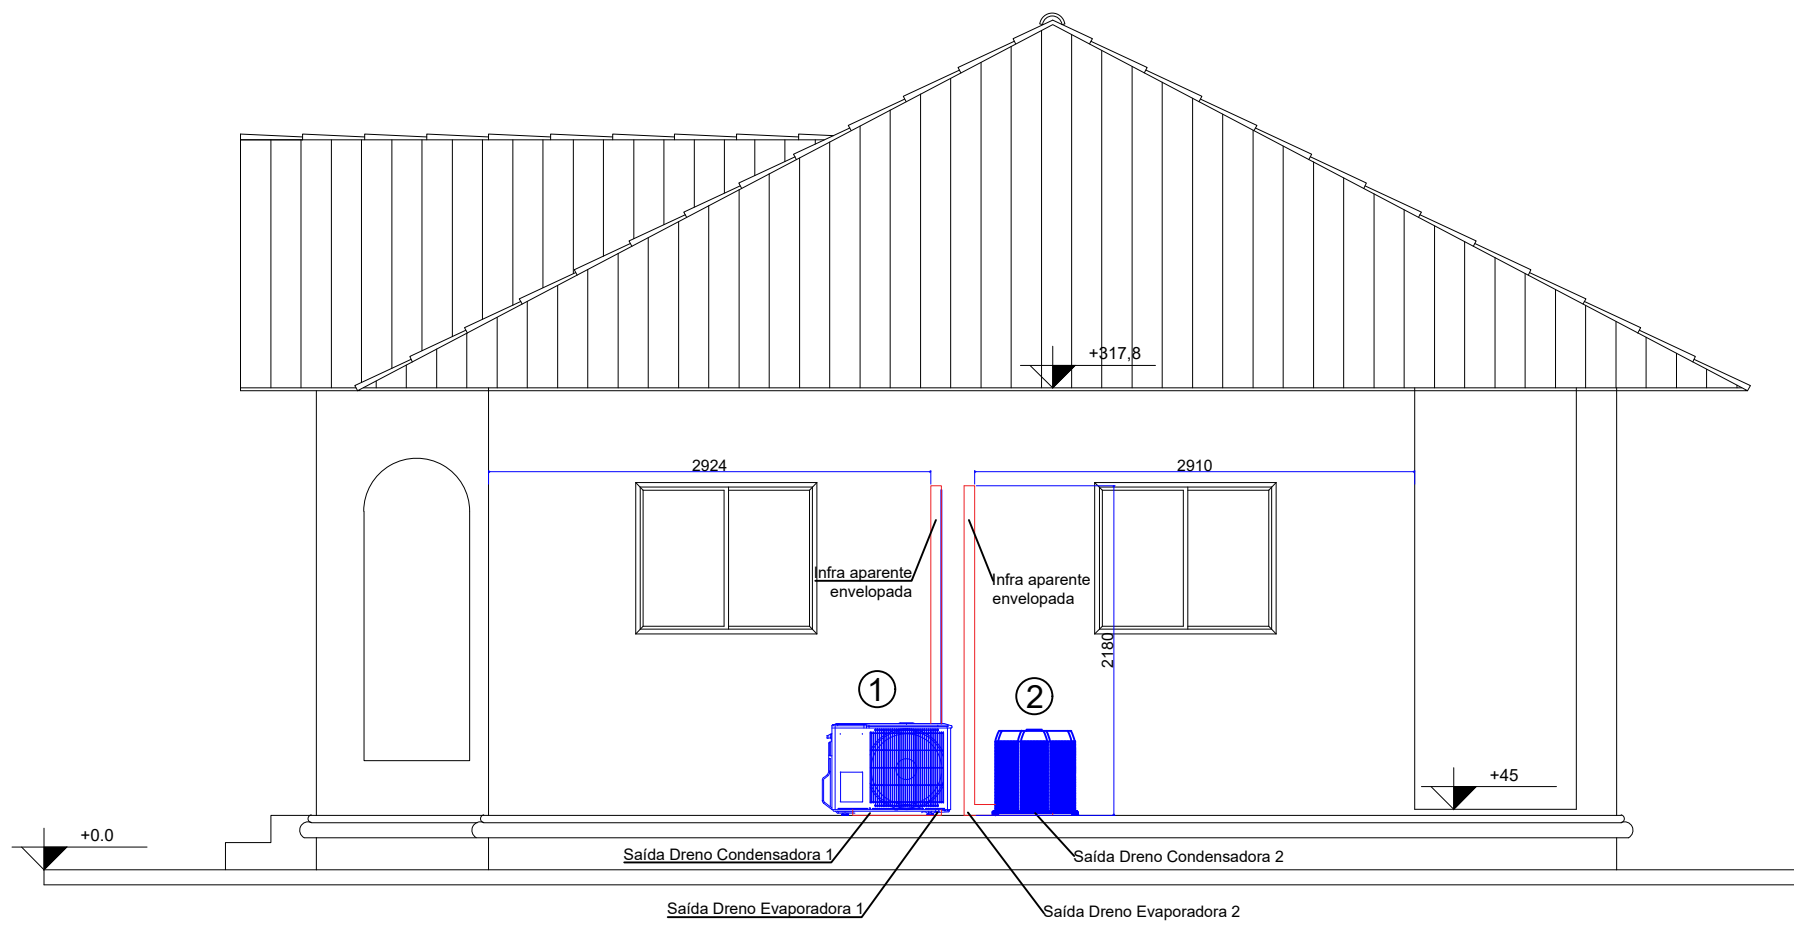

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA  
ESC: 1/50



ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA  
ESC: 1/50

NOTAS:

- Os equipamentos de ar condicionado (Condensadora e evaporadora) serão fornecidos pela DPE/PR no local;
- Toda a infraestrutura frigorígena, de drenos e de interligação elétrica entre as máquinas deverão ser instaladas de maneira aparente, efetuando o mínimo de intervenções na alvenaria do imóvel;
- Será deixado o ponto elétrico de força próximo a condensadora, com circuito exclusivo para cada máquina. O cabo multi-vias de conexão da evaporadora com a condensadora deverá ser provido e instalado junto a infraestrutura frigorígena;
- As saídas dos drenos das evaporadoras deverão ser externas, provendo a tubulação necessária para que o escoamento seja por gravidade (inclinação mínima de 1%). Não deverão ser utilizadas bombas de dreno;
- As condensadoras deverão ser fixadas em suportes tipo mão-francesa na parede;
- Deverá ser provido envelopamento da tubulação aparente interna ao imóvel, garantindo o isolamento físico da infraestrutura e acabamento estético mínimo;
- Todas as evaporadoras Hi-Wall deverão estar instaladas a 2,20m (cota mínima) em relação ao piso acabado;
- Cotas em milímetros (mm);

QUANTITATIVOS E APARELHOS:

- 1x Split Hi-Wall TCL Inverter Q/F 12.000 BTU'S 220V Bifásico;
- 3x Split Hi-Wall Agratto Inverter Q/F 9.000 BTU'S 220V Bifásico;

Comprimento da infraestrutura  
(tubulação frigorígena e cabo multipolar)

- 1 5,10m
- 2 4,60m
- 3 4,20m
- 4 4,20m

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<div><div></div><div>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ RUA MATEUS LEME, 1908   CENTRO CIVICO   CURITIBA - PR 41 3313-7310   engenharia@defensoria.pr.def.br</div></div>			
OBRA: REFORMA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - COMPLEXO PENITENCIÁRIO		REFERÊNCIA: CLIMATIZAÇÃO	
PROPRIETÁRIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ		RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS TODESCHINI CUSSOLIN CREA-PR 167731/D	LEVANTAMENTO: _____
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Isídio Alves Ribeiro, S/N - Planta Meireles - Piraquara - PR, Casa 8, Coordenadas -25.413838, -49.079371			
PRANCHA: 01 01	ESCALA: LT 1/50	DESENHO: LT DATA: 03/05/2022	TAM. FOLHA: A1