



LAYOUT MECÂNICO E DETALHES

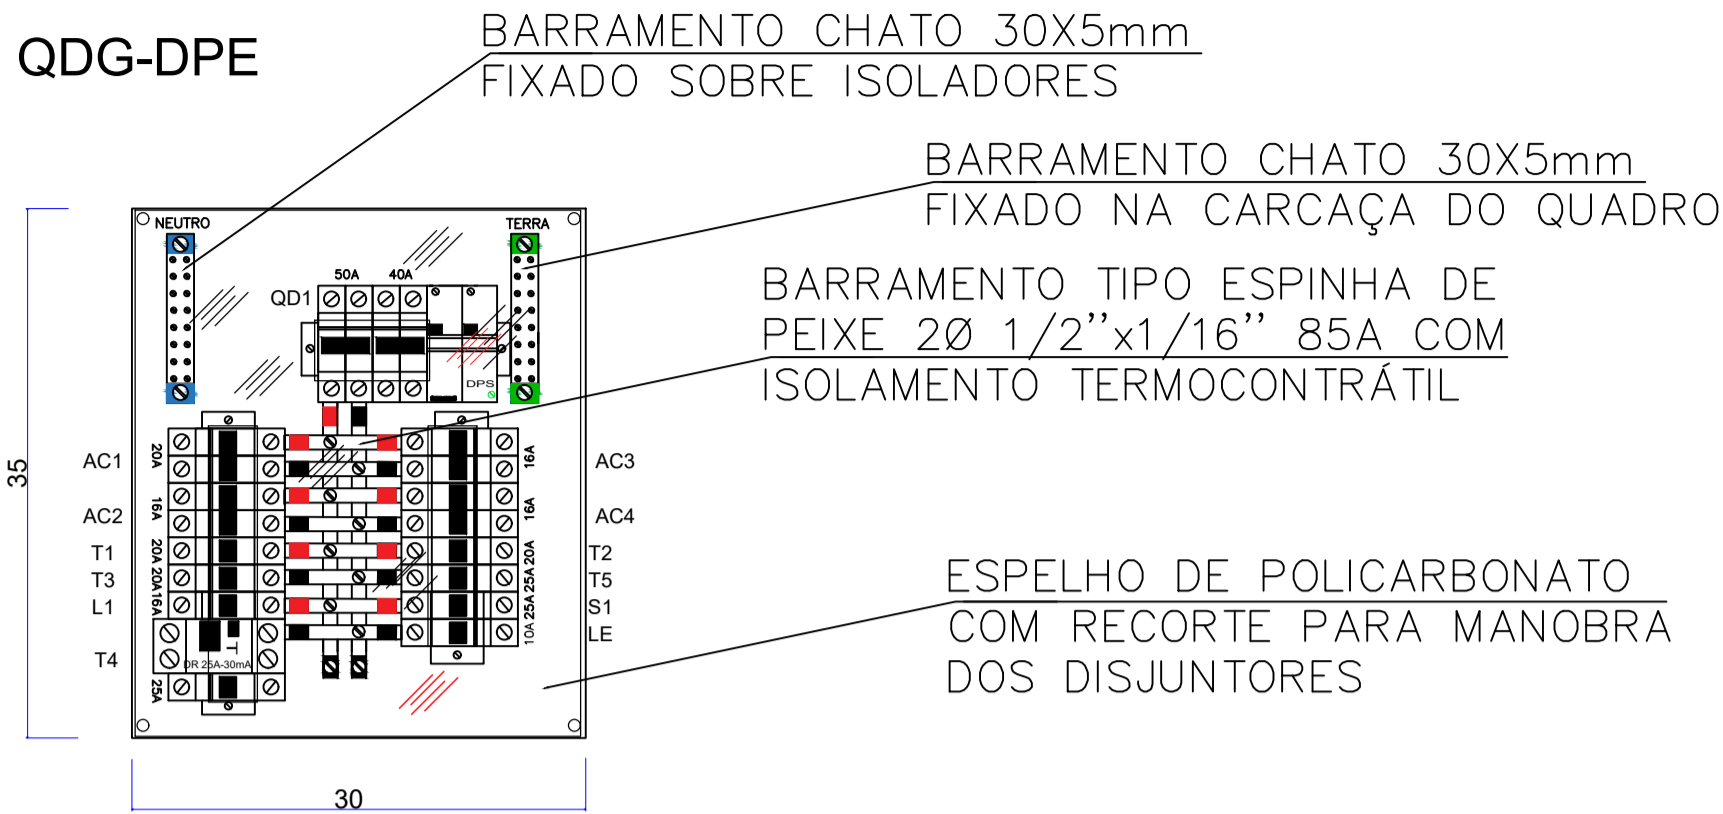


VISTA INTERNA

PLACA DE MONTAGEM

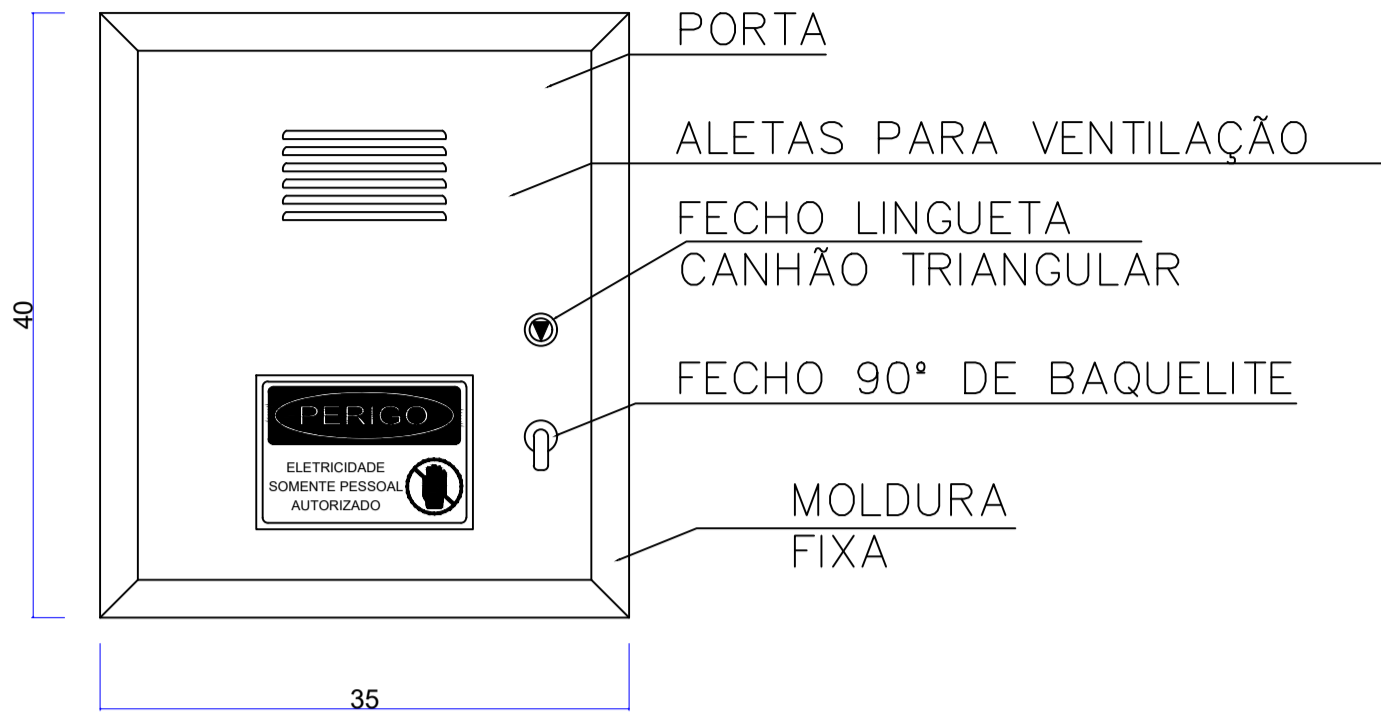

VISTA FRONTAL






DIAGRAMA DE DETECÇÃO DE FALHAS DO "DR"

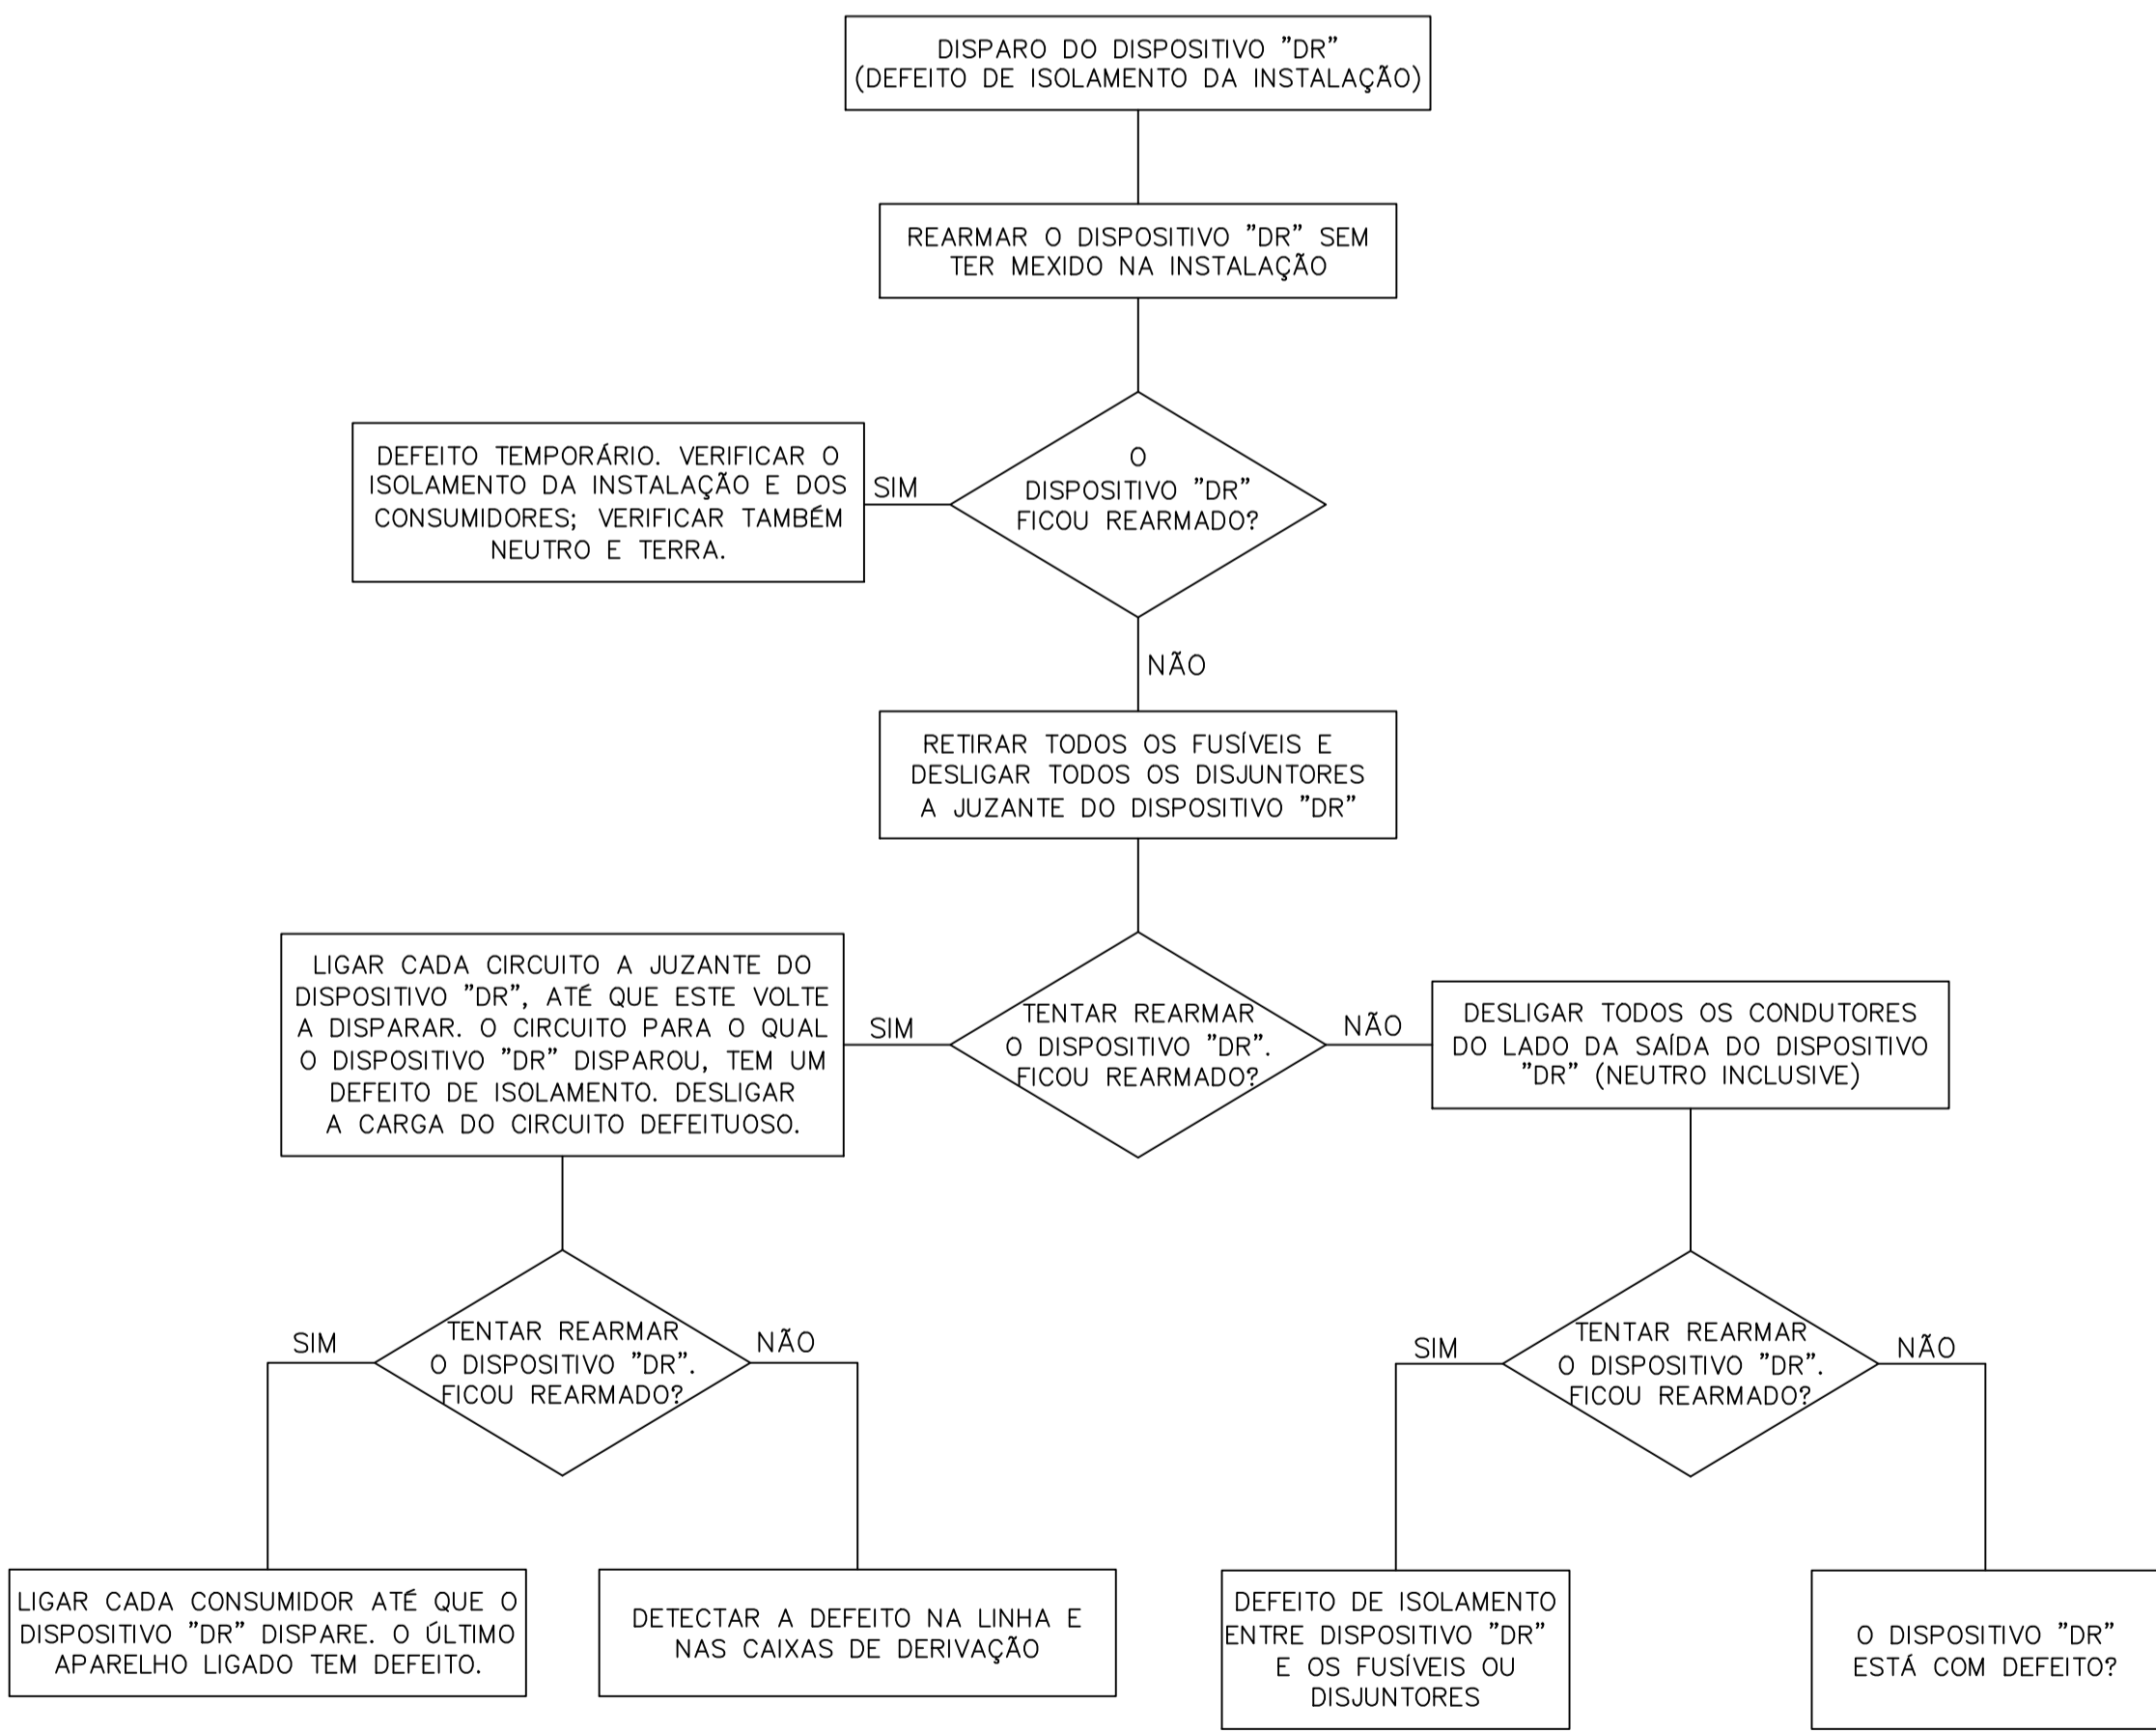

NOTAS:

- MINI-DISJUNTORES SIEMENS 5SX, WEG, SCHEIDER OU EQUIVALENTE;
- FECHO LINGUETA CANHÃO TRIANGULAR TASCO OU SIMILAR;
- PROVER ISOLAÇÃO SUPLEMENTAR COM ESPELHO DE POLICARBONATO PARA ATENDER A NR-10;
- INSTALAR NOS BARRAMENTOS ESPAGUETE TERMOCONTRÁTIL PROVENDO ISOLAÇÃO ADICIONAL PARA ATENDER A NR-10;
- OS COMPONENTES SÓ PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR EQUIVALENTES EM TODAS AS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES;
- NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES NO LAYOUT DO QUADRO SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS ESPECIFICADAS;
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLAMPER OU EQUIVALENTE.

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

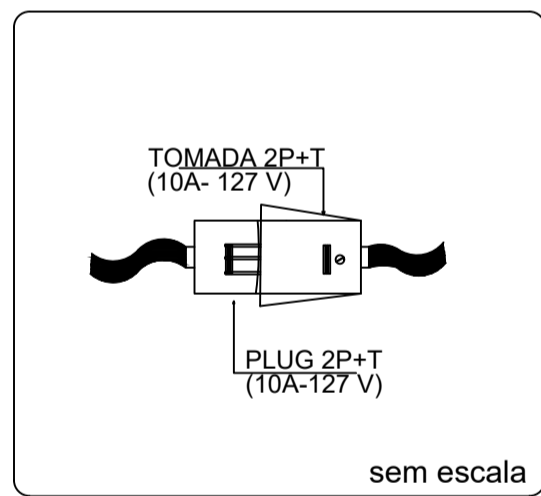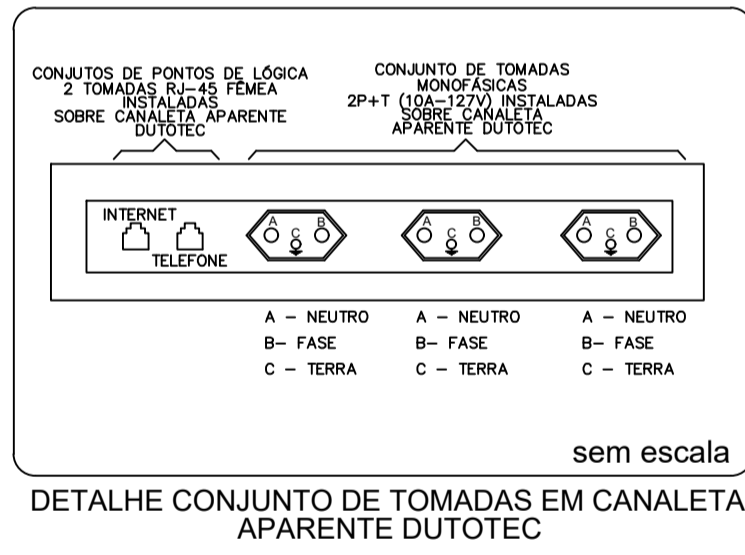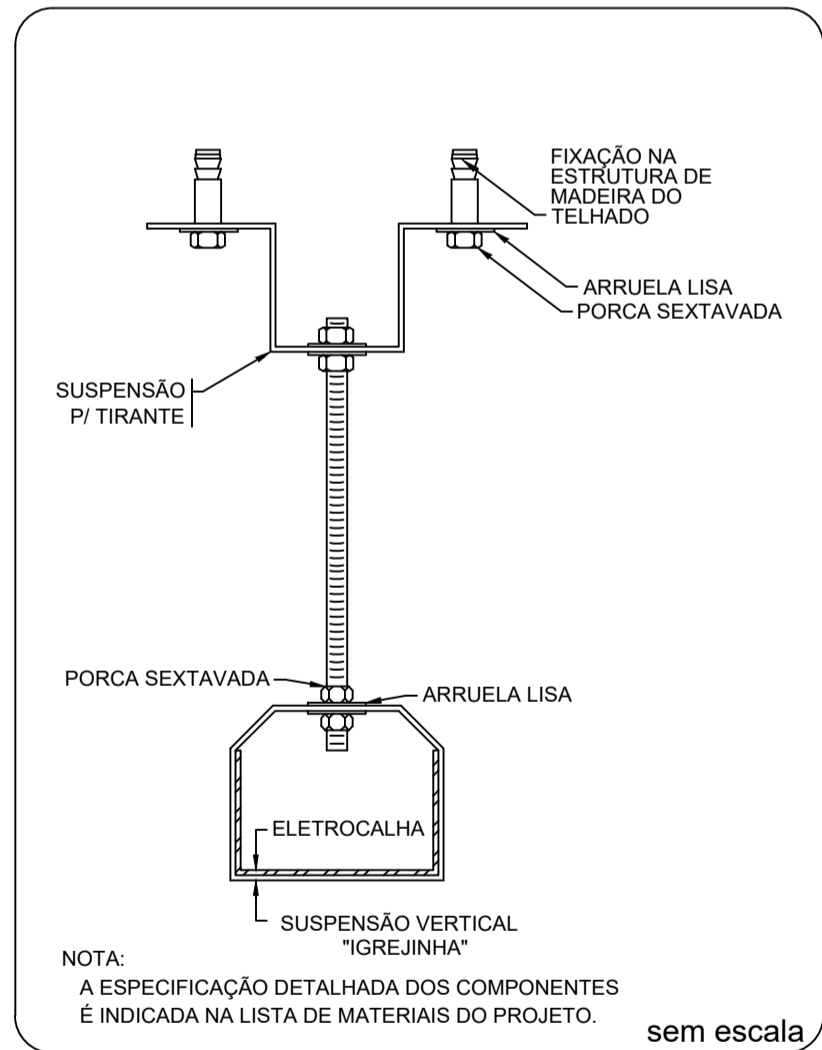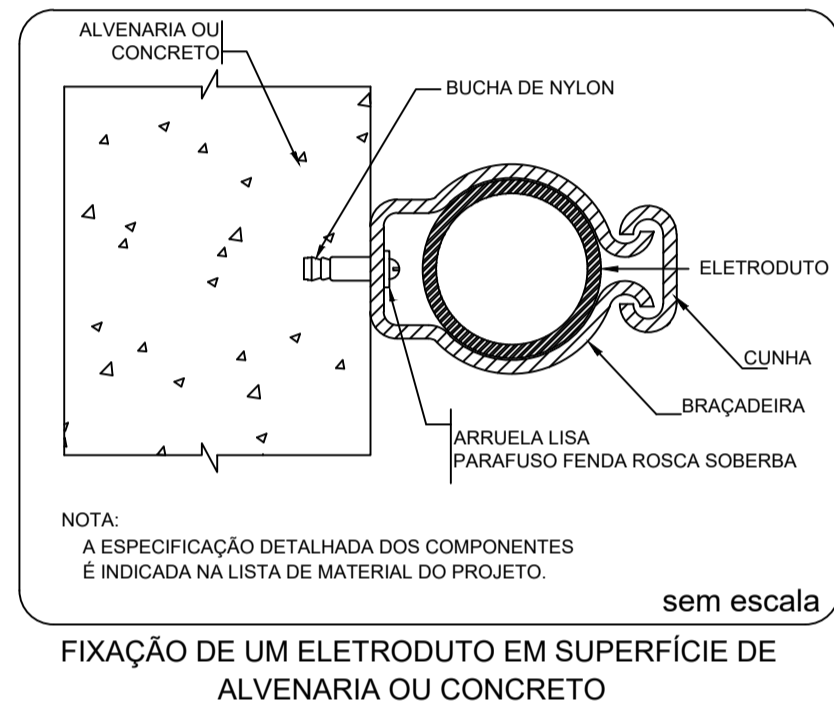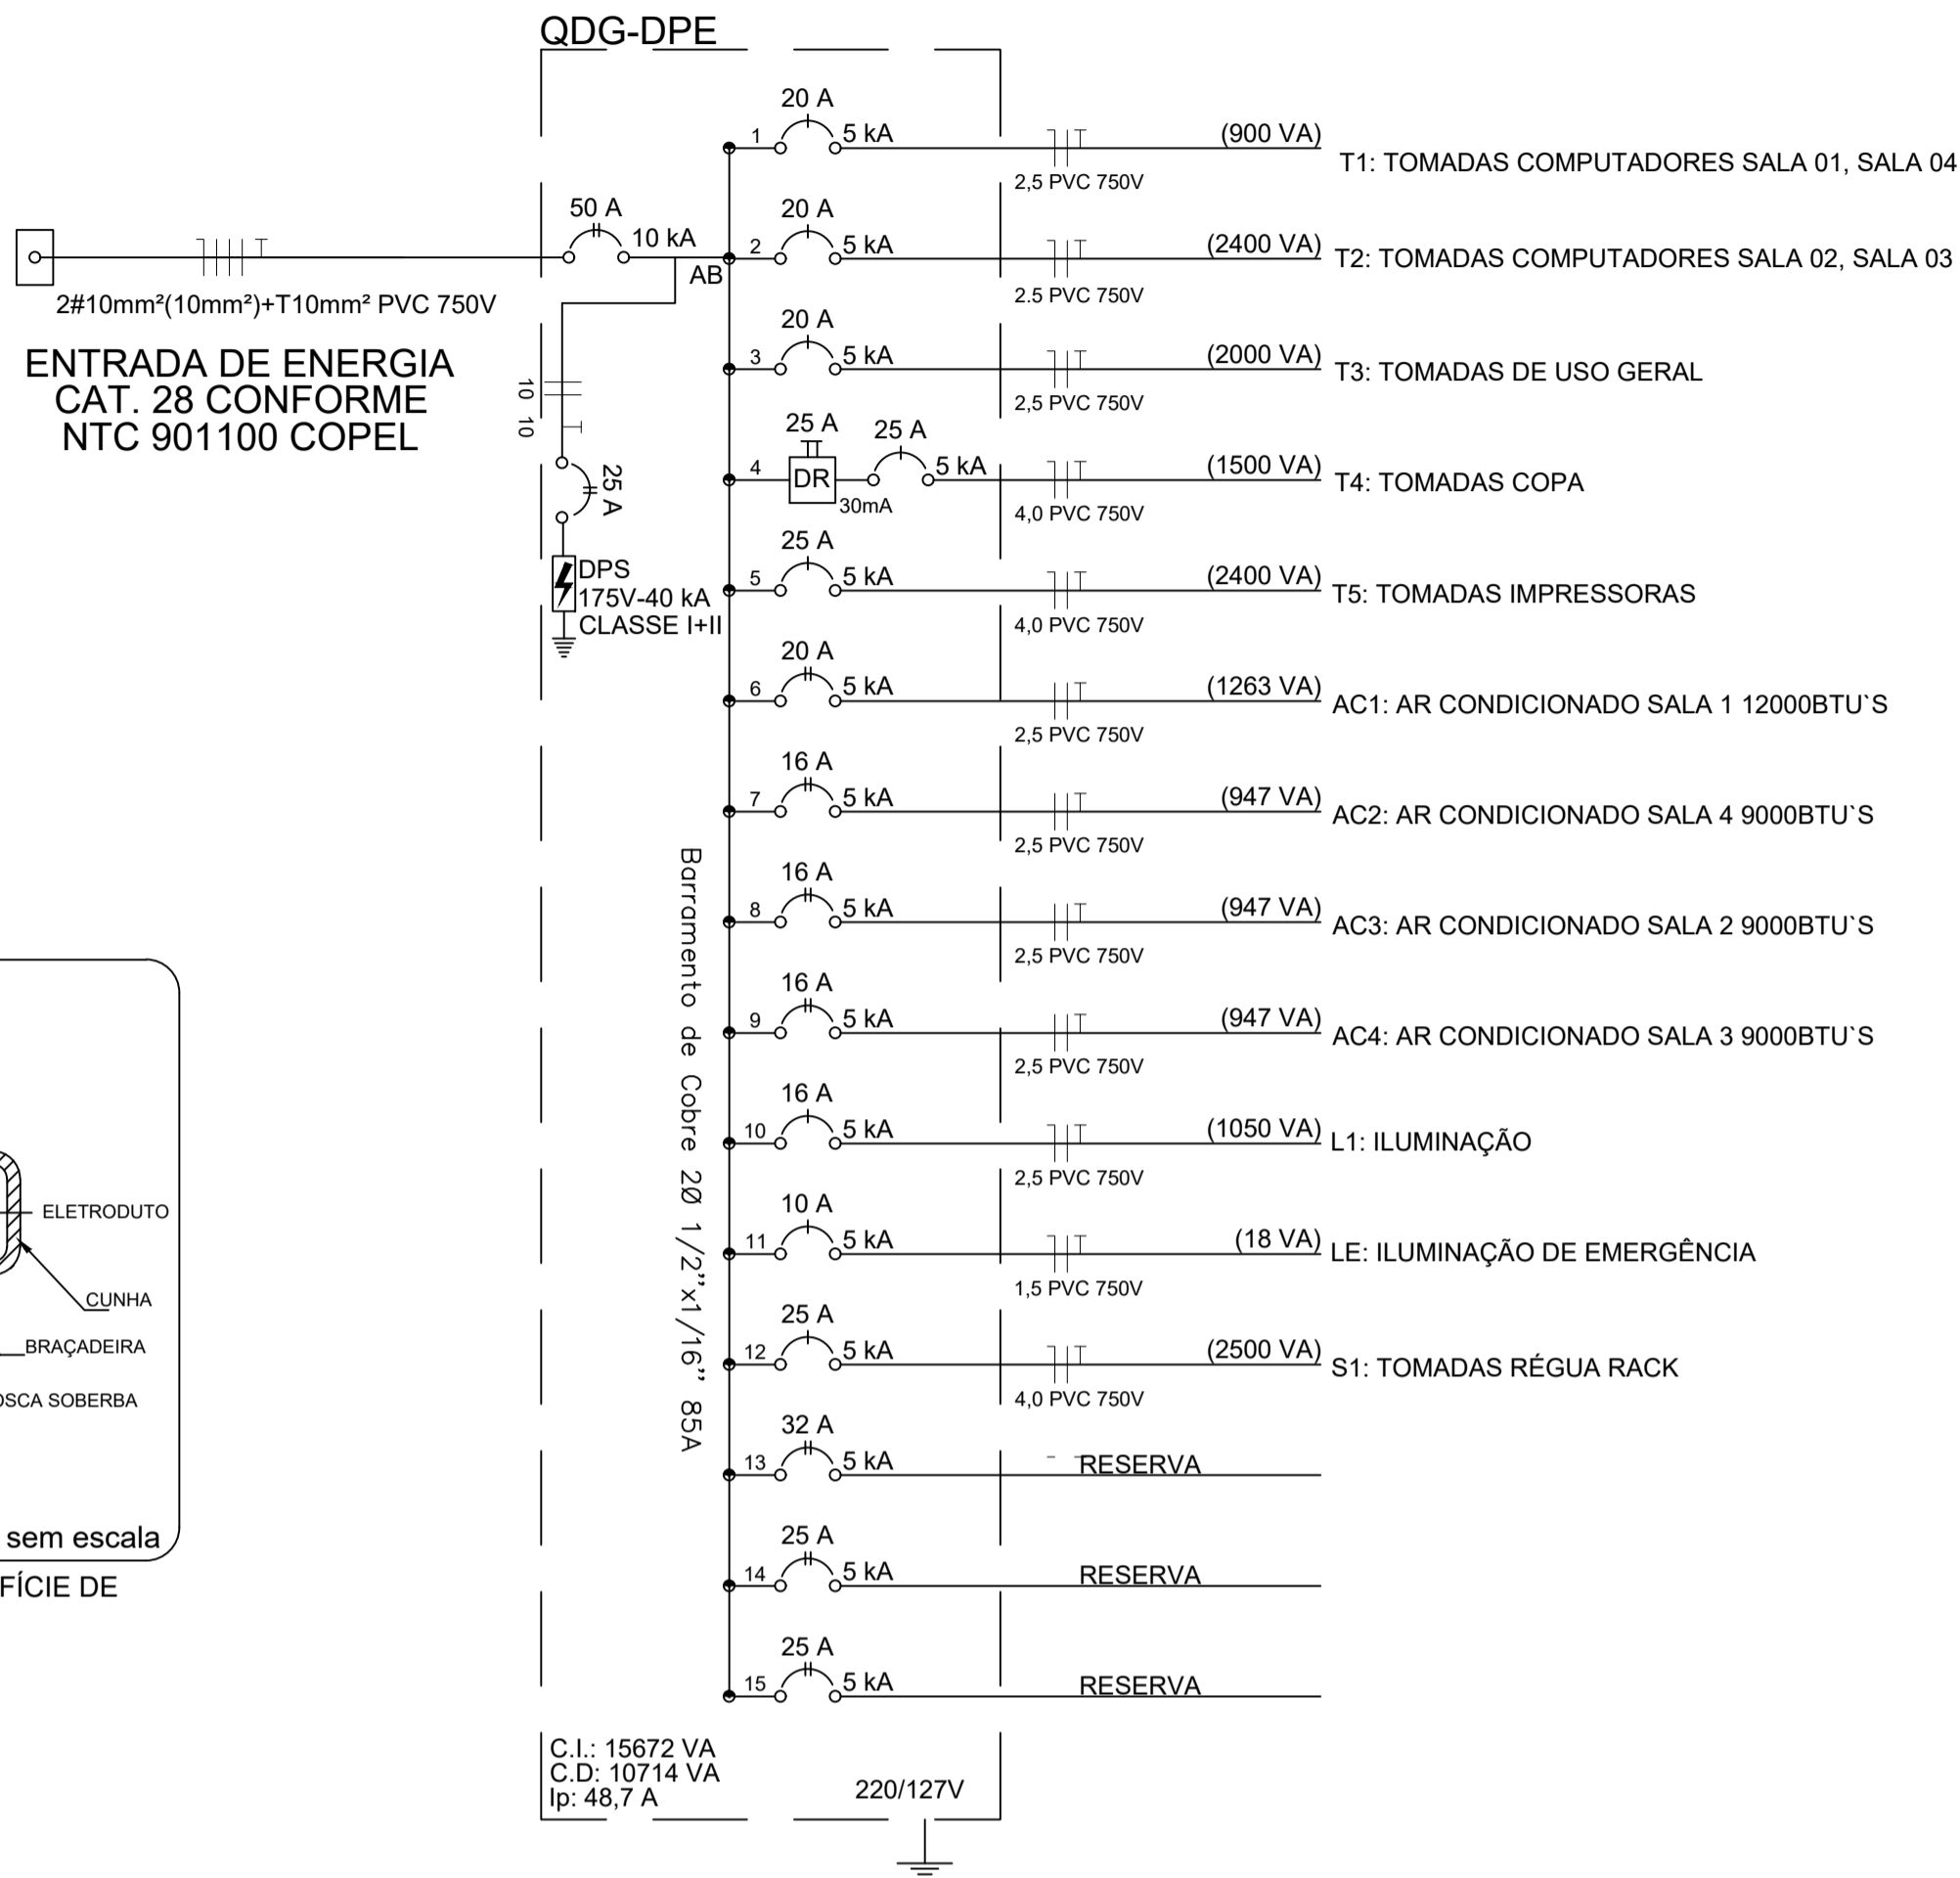

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<div><div></div><div>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ RUA MATEUS LEME, 1908 CENTRO CIVICO CURITIBA - PR 41 3313-7310 engenharia@defensoria.pr.def.br</div></div>			
OBRA: REFORMA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - COMPLEXO PENITENCIÁRIO		REFERÊNCIA: ELÉTRICO - DETALHES E UNIFILAR	
PROPRIETÁRIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ		RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS TODESCHINI CUSSOLIN CREA-PR 167731/D	LEVANTAMENTO: _____
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Isídio Alves Ribeiro, S/N - Planta Meireles - Piraquara - PR, Casa 8, Coordenadas -25.413838, -49.079371			
PRANCHA: 03 03	ESCALA: S/E	DESENHO: LT DATA: 03/05/2022	TAM. FOLHA: A1