



Obs.: VERIFICAR ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

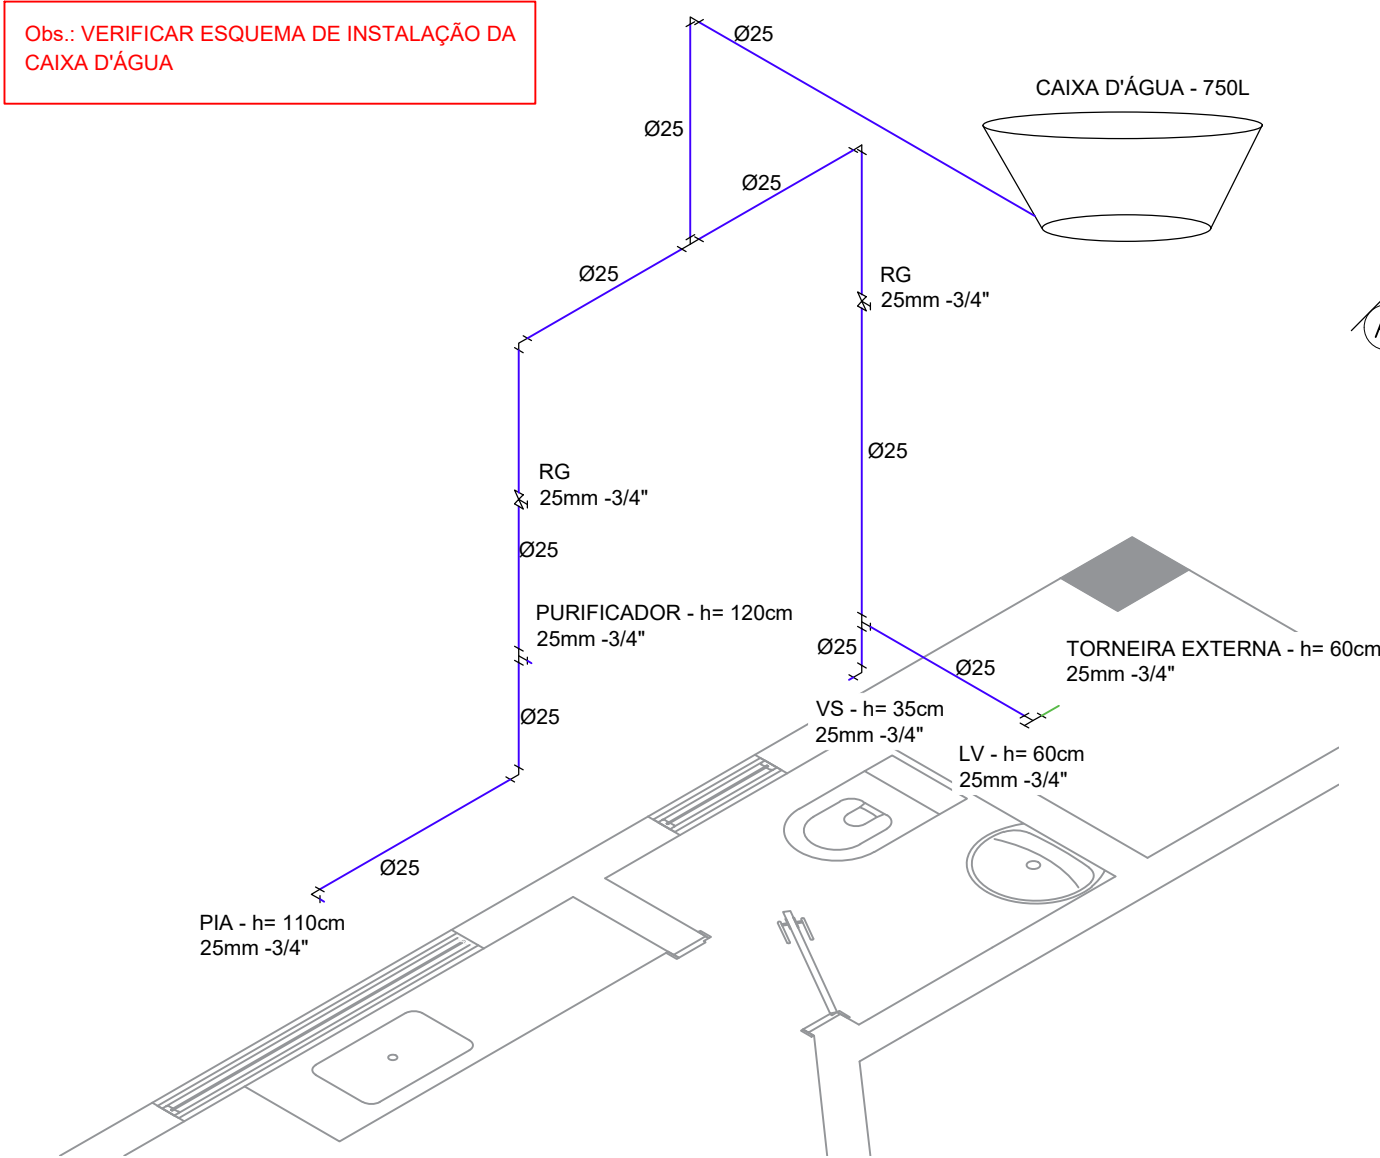


ESQUEMA ISOMÉTRICO - ÁGUA FRIA  
ESC: S/E

LEGENDA DE SIMBOLOGIA	
	Curva PVC 90°
	Conexão PVC em "T"
	Registro típico RE(ESFERA) ou RG(GAVETA)
	Tubo PVC marrom do tipo soldável

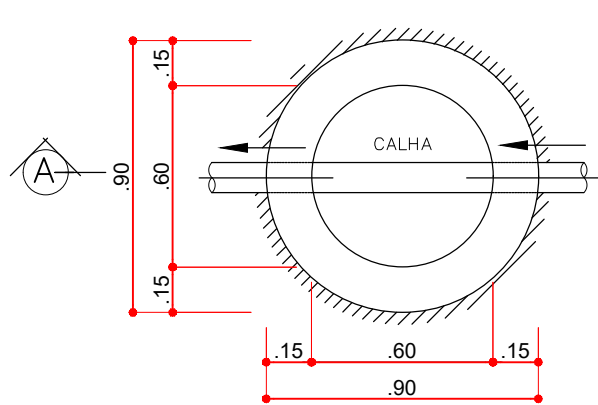


PLANTA

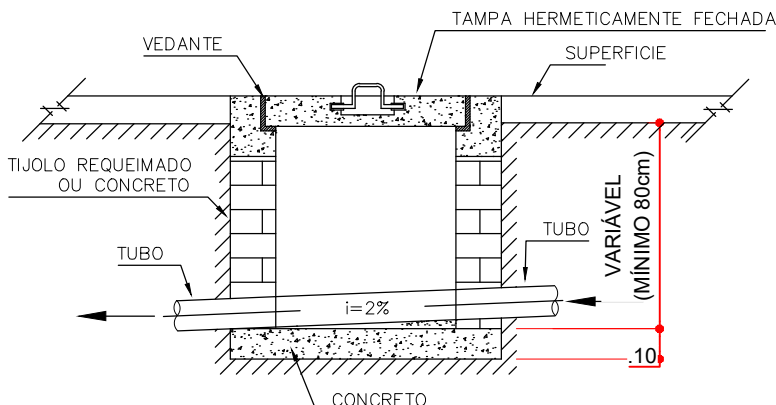

CORTE A-A

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO  
ESC: S/E

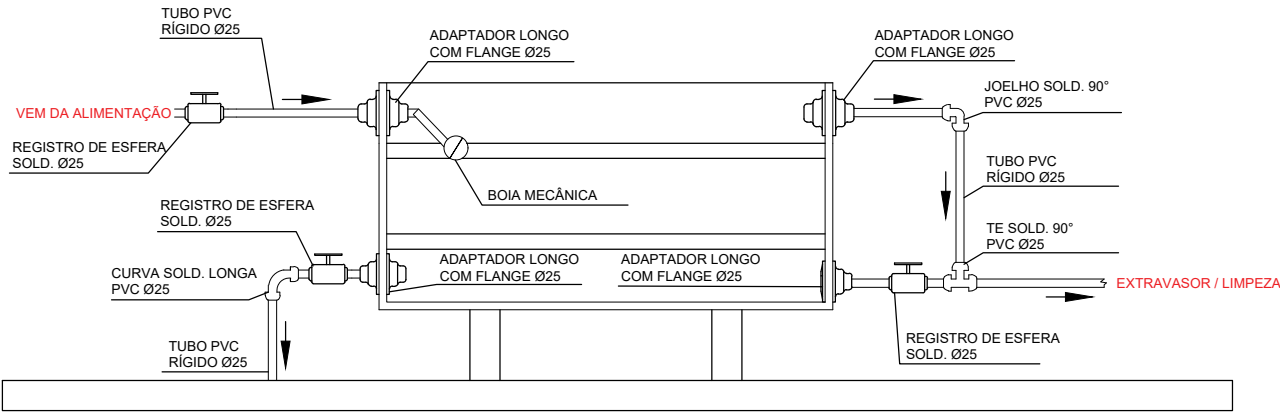

O esquema de instalação segue o padrão proposto neste detalhe, conforme as entradas e saídas das tubulações. Pode haver variação no posicionamento das tubulações, conforme o modelo de caixa d'água utilizado.

ESQUEMA GENÉRICO DE CAIXA D'ÁGUA  
ESC: S/E



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
RUA MATEUS LEME, 1908 | CENTRO CIVICO | CURITIBA - PR  
41 3313-7310 | engenharia@defensoria.pr.def.br

REFERÊNCIA:  
ÁGUA FRIA

PRANCHA:  
03

H  
HDS  
PROJETO  
EXECUTIVO

ESCALA:  
1/50

0		EMIÇÃO INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL

OBRA:  
REFORMA POSTO DE ATEND. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PIRAQUARA-PR

PROPRIETÁRIO:  
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
JULIANO GESSELE  
CREA SC1402570/D

LEVANTAMENTO:

ENDEREÇO DA OBRA:  
Complexo Penitenciário de Piraquara - PR, Casa nº 8.  
Coordenadas: -25.413838, -49.079371

DESENHO:  
BS

DATA:  
08/02/2022

TAM. FOLHA:  
A3