





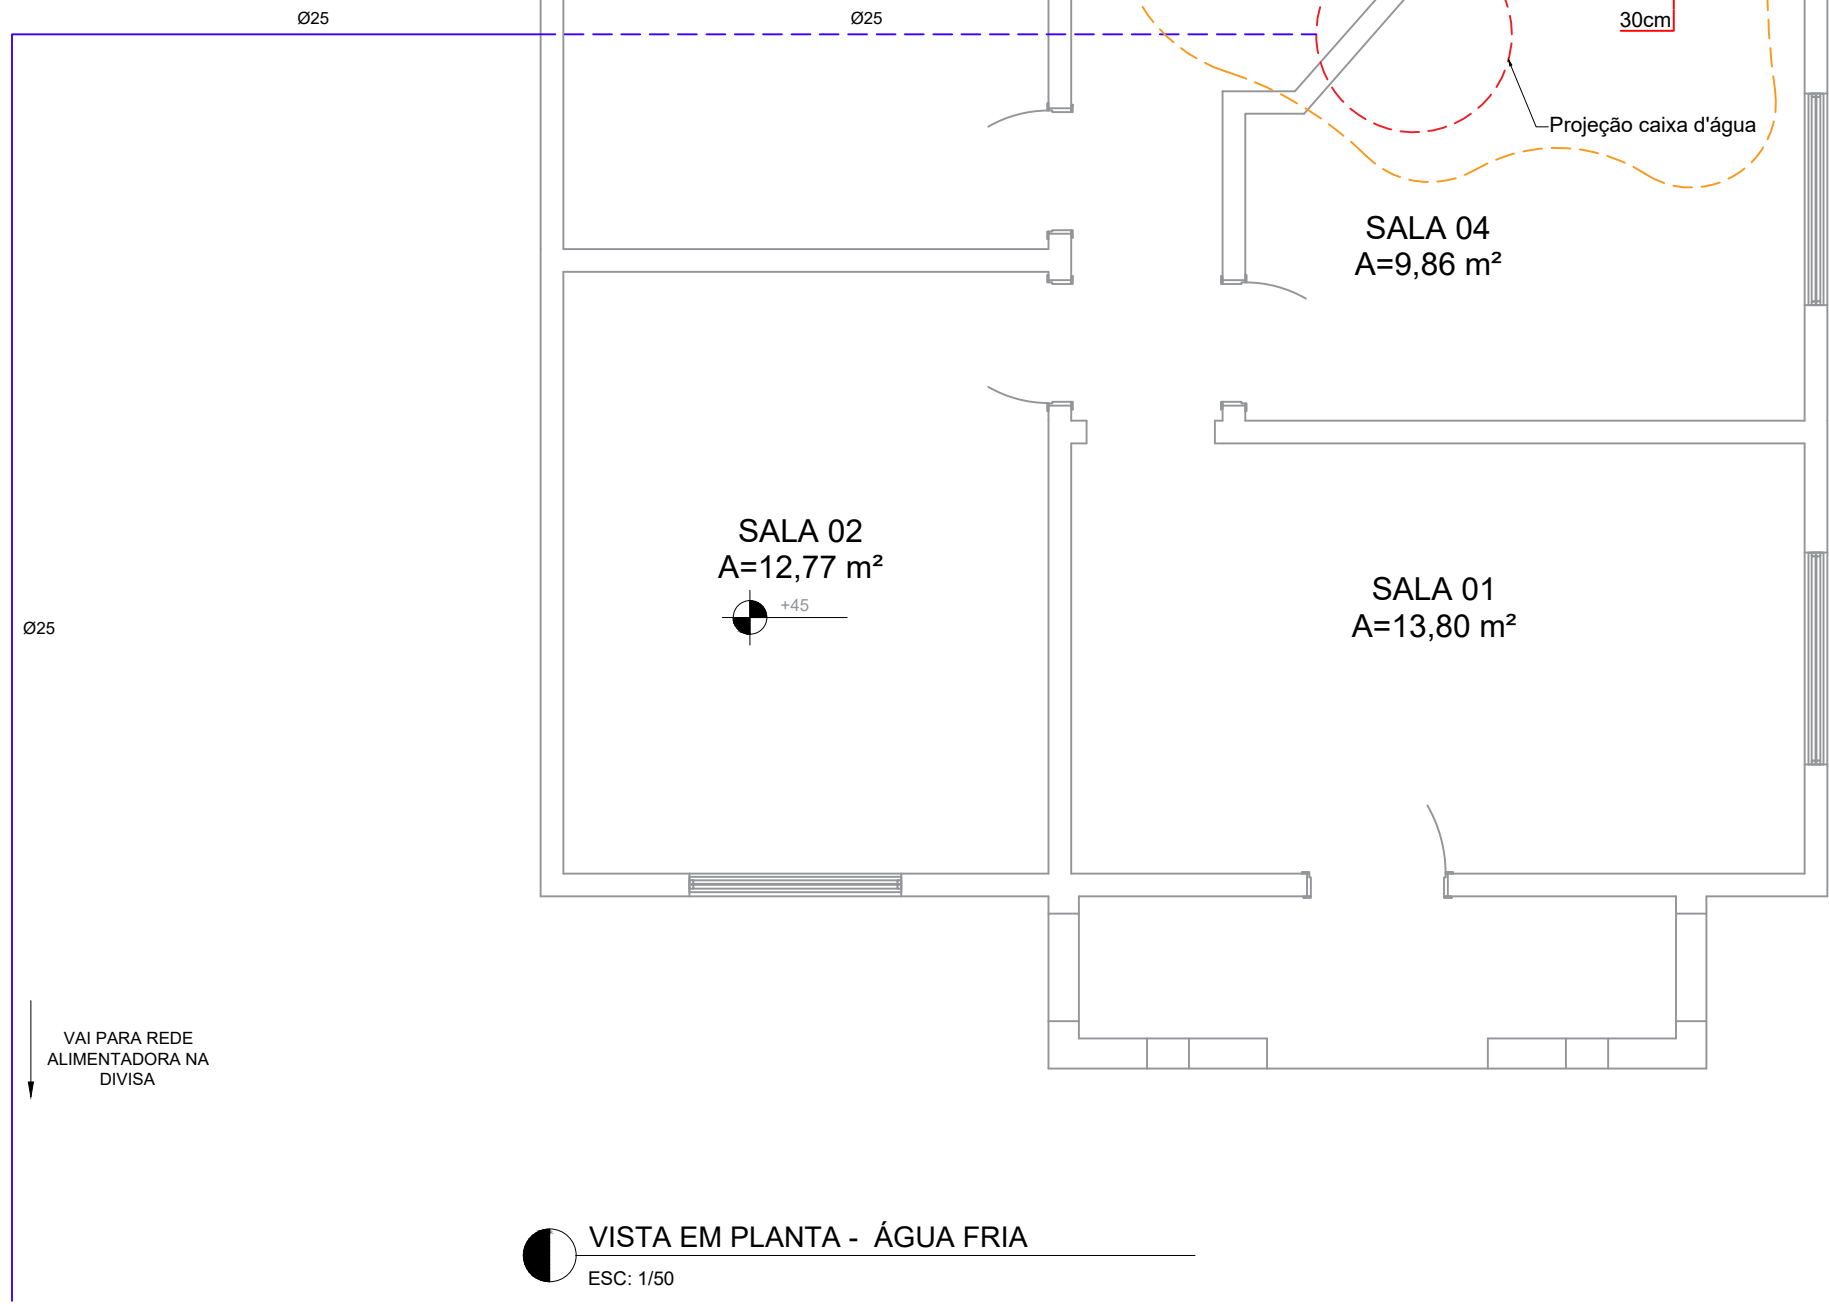

VERIFICAR ESQUEMA ISOMÉTRICO NA PRANCHA 03- DETALHES



VISTA EM PLANTA - ÁGUA FRIA
ESC: 1/50

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

-  Ponto de água fria a 20 cm do piso acabado
-  Ponto de água fria a 60 cm do piso acabado
-  Ponto de água fria a 110 cm do piso acabado
-  Tubo PVC marro para água fria embutido ou enterrado
-  Tubo PVC marro para água fria no teto ou entreforro



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

RUA MATEUS LEME, 1908 | CENTRO CIVICO | CURITIBA - PR
41 3313-7310 | engenharia@defensoria.pr.def.br

REFERÊNCIA:
ÁGUA FRIA

PRANCHA:

01

03

H
HDS
PROJETO
EXECUTIVO

ESCALA:

1/50

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
0		EMIÇÃO INICIAL	

OBRA:
REFORMA POSTO DE ATEND. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PIRAQUARA-PR

PROPRIETÁRIO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JULIANO GESSELE
CREA SC1402570/D

LEVANTAMENTO:

ENDEREÇO DA OBRA:

Complexo Penitenciário de Piraquara - PR, Casa nº 8.

Coordenadas: -25.413838, -49.079371

DESENHO:

BS

DATA:

08/02/2022

TAM. FOLHA:

A3